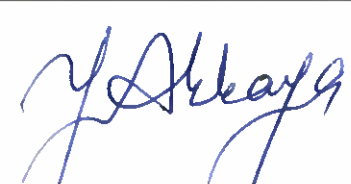




Toplantı Tarihi : 09.08.2019



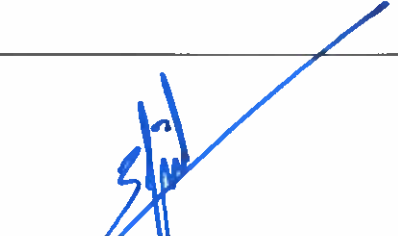
Komisyon No : 2019/8

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2019/8**

1.	Başvuru Tarihi:	26.06.2019		
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Muhammet Argun Şahin		
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Argun Şahin GES		
	Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kuyumcutekke Mahallesi 124 Ada 2 Parsel		
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Beypazarı TM 154/34,5 kV (2x100 MVA)		
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	180 kWe		
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı		
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu		
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Beypazarı TM F-2 Akkaya Fideri çıkışlı, 3x3/0 (Pigeon) iletken tertipli ENH'dan branşman alan TR-20084 kodlu Kuyumcutekke trafo postasına giden 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'dan branşman alan TAB977 kodlu Muhammet Argun Şahin (400 kVA) trafo postasının AG pano çıkış uçlarına bağlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.				
	Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
				

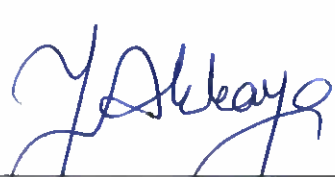

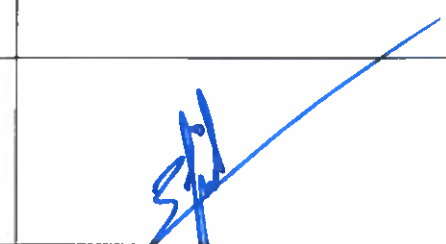
Toplantı Tarihi : 09.08.2019

Komisyon No : 2019/8

2. Başvuru Tarihi:	24.06.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Akça İnşaat Tarım Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Akça İnşaat GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	170 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Enerji alınan trafo dağıtım trafosu olduğundan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. Maddesi 3. Fıkrasındaki "11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3'te yer alan tabloya göre belirlenir." hükmü gereği Yönetmelik ekindeki tabloya göre, bir kişiye bir yıl içerisinde 100kVA ile 1000 kVA arasında güce sahip dağıtım trafolarının gücünün %10'u kadar bağlantı kapasitesi verilebilmektedir. Söz konusu tesisin beslendiği dağıtım trafosu 400 kVA gücünde olduğundan en fazla 40 kW güç için bağlantı görüşü verilebildiğinden başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık



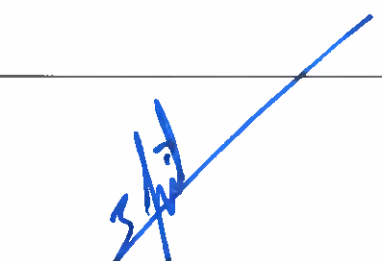
Toplantı Tarihi : 09.08.2019
Komisyon No : 2019/8

3. Başvuru Tarihi:	24.06.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Beycan Tarım Hayvancılık Nakl. Harf. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Beycan GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	122 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Enerji alınan trafo dağıtım trafosu olduğundan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. Maddesi 3. Fıkrasındaki "11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatorünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3'te yer alan tabloya göre belirlenir." hükmü gereği Yönetmelik ekindeki tabloya göre, bir kişiye bir yıl içerisinde 100kVA ile 1000 kVA arasında güce sahip dağıtım trafolarının gücünün %10'u kadar bağlantı kapasitesi verilebilmektedir. Söz konusu tesisin beslendiği dağıtım trafosu 400 kVA gücünde olduğundan en fazla 40 kW güç için bağlantı görüşü verilebildiğinden başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

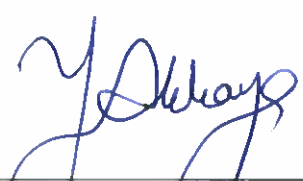

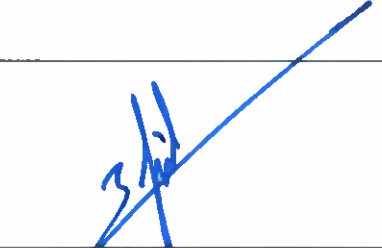
Toplantı Tarihi : 09.08.2019

Komisyon No : 2019/8

4. Başvuru Tarihi:	24.06.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Serkan Kilcioğlu	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Serkan Kilcioğlu GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	122 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Enerji alınan trafo dağıtım trafosu olduğundan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. Maddesi 3. Fıkrasındaki "11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3'te yer alan tabloya göre belirlenir." hükmü gereği Yönetmelik ekindeki tabloya göre, bir kişiye bir yıl içerisinde 100kVA ile 1000 kVA arasında güce sahip dağıtım trafolarının gücünün %10'u kadar bağlantı kapasitesi verilebilmektedir. Söz konusu tesisin beslendiği dağıtım trafosu 400 kVA gücünde olduğundan en fazla 40 kW güç için bağlantı görüşü verilebildiğinden başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

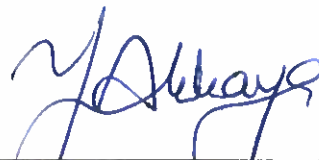

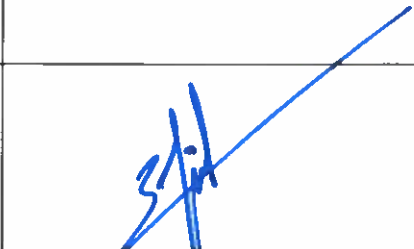
Toplantı Tarihi : 09.08.2019
Komisyon No : 2019/8

5. Başvuru Tarihi:	24.06.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Mer Tavukçuluk Pet. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Mer Tavukçuluk GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	120 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Enerji alınan trafo dağıtım trafosu olduğundan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. Maddesi 3. Fıkrasındaki "11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3'te yer alan tabloya göre belirlenir." hükmü gereği Yönetmelik ekindeki tabloya göre, bir kişiye bir yıl içerisinde 100kVA ile 1000 kVA arasında güce sahip dağıtım trafolarının gücünün %10'u kadar bağlantı kapasitesi verilebilmektedir. Söz konusu tesisin beslendiği dağıtım trafosu 400 kVA gücünde olduğundan en fazla 40 kW güç için bağlantı görüşü verilebildiğinden başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık




Toplantı Tarihi : 09.08.2019

Komisyon No : 2019/8

6. Başvuru Tarihi:	24.06.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Altın Çiftliği Tavukçuluk İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Altın Çiftliği GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	177 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Enerji alınan trafo dağıtım trafosu olduğundan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. Maddesi 3. Fıkrasındaki "11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3'te yer alan tabloya göre belirlenir." hükmü gereği Yönetmelik ekindeki tabloya göre, bir kişiye bir yıl içerisinde 100kVA ile 1000 kVA arasında güce sahip dağıtım trafolarının gücünün %10'u kadar bağlantı kapasitesi verilebilmektedir. Söz konusu tesisin beslendiği dağıtım trafosu 400 kVA gücünde olduğundan en fazla 40 kW güç için bağlantı görüşü verilebildiğinden başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık



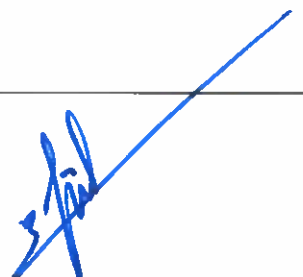
Toplantı Tarihi : 09.08.2019
Komisyon No : 2019/8

7. Başvuru Tarihi:	24.06.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Mahmut Akbacakoğlu	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Mahmut Akbacakoğlu GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	175 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Enerji alınan trafo dağıtım trafosu olduğundan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. Maddesi 3. Fıkrasındaki "11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3'te yer alan tabloya göre belirlenir." hükmü gereği Yönetmelik ekindeki tabloya göre, bir kişiye bir yıl içerisinde 100kVA ile 1000 kVA arasında güce sahip dağıtım trafolarının gücünün %10'u kadar bağlantı kapasitesi verilebilmektedir. Söz konusu tesisin beslendiği dağıtım trafosu 400 kVA gücünde olduğundan en fazla 40 kW güç için bağlantı görüşü verilebildiğinden başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık



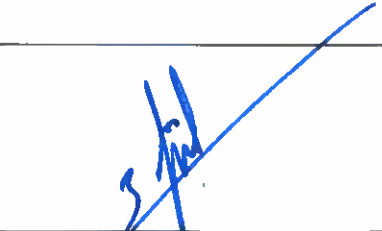
Toplantı Tarihi : 09.08.2019

Komisyon No : 2019/8

8. Başvuru Tarihi:	24.06.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Kutay Taşcan	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Kutay Taşcan GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	160 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Enerji alınan trafo dağıtım trafosu olduğundan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. Maddesi 3. Fıkrasındaki "11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3'te yer alan tabloya göre belirlenir." hükmü gereği Yönetmelik ekindeki tabloya göre, bir kişiye bir yıl içerisinde 100kVA ile 1000 kVA arasında güce sahip dağıtım trafolarının gücünün %10'u kadar bağlantı kapasitesi verilebilmektedir. Söz konusu tesisin beslendiği dağıtım trafosu 400 kVA gücünde olduğundan en fazla 40 kW güç için bağlantı görüşü verilebildiğinden başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		



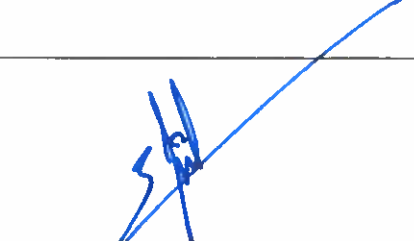
Genele Açık

Toplantı Tarihi : 09.08.2019
Komisyon No : 2019/8

9. Başvuru Tarihi:	24.06.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Doğa Tavukçuluk San. Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Doğa Tavukçuluk GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	172 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Enerji alınan trafo dağıtım trafosu olduğundan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. Maddesi 3. Fıkrasındaki "11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3'te yer alan tabloya göre belirlenir." hükmü gereği Yönetmelik ekindeki tabloya göre, bir kişiye bir yıl içerisinde 100kVA ile 1000 kVA arasında güce sahip dağıtım trafolarının gücünün %10'u kadar bağlantı kapasitesi verilebilmektedir. Söz konusu tesisin beslendiği dağıtım trafosu 400 kVA gücünde olduğundan en fazla 40 kW güç için bağlantı görüşü verilebildiğinden başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 09.08.2019
Komisyon No : 2019/8

10.	Başvuru Tarihi:	24.06.2019
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Melike Çalışkan Kayaoğlu
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Melike Çalışkan Kayaoğlu GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	172 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Enerji alınan trafo dağıtım trafosu olduğundan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 7. Maddesi 3. Fıkrasındaki "11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatorünün AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3'te yer alan tabloya göre belirlenir." hükmü gereği Yönetmelik ekindeki tabloya göre, bir kişiye bir yıl içerisinde 100kVA ile 1000 kVA arasında güce sahip dağıtım trafolarının gücünün %10'u kadar bağlantı kapasitesi verilebilmektedir. Söz konusu tesisin beslendiği dağıtım trafosu 400 kVA gücünde olduğundan en fazla 40 kW güç için bağlantı görüşü verilebildiğinden başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık