

Toplantı Tarihi : 16.03.2020

Komisyon No : 2020/3




**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2020/3**

1. Başvuru Tarihi:	03.01.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Selen-Y Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Selen-Y GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oğulbey Mahallesi, 63 Ada 10 Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Gölbaşı TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	360 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Gölbaşı TM (TR-B) F-12(Uydu-1) fideri çıkışlı, Polis Akademisi KÖK, Beynam DM beslemeli, Selen-Y KÖK'den enerji alan, Selen-Y trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık




1

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

2. Başvuru Tarihi:	15.01.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	S.S. Çerkeş Merkez Bayındır Yalaközü Kadıköy Örenköy Vedil ve Alıözü Köyleri Tarımsal Kalkınma Koop.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Kesimhane GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, İstasyon Mahallesi, 26 Ada 32 Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	İsmetpaşa TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	50 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/31,5 kV İsmetpaşa TM (TR-B) F-7 (Çerkeş Köyler) fideri çıkışlı, Çerkeş DM beslemeli, TAU660 kodlu TR-958 (50 kVA) Bölge Trafik trafo postasından enerji alan AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; yapı bina giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		




Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

3. Başvuru Tarihi:	28.01.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Orsav Ordu Savunma Sanayi Yatırımları A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Orsav GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi, Silah OSB 2. Sokak No:8/1 (Ahlı 1502 Ada 37 Parsel)	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kırıkkale TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	240 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kırıkkale TM (TR-C) F-7 (Silah OSB-1) fideri çıkışlı, BDA09 kodlu Silah OSB DM-1 beslemeli, BDA10 kodlu Silah OSB DM-2'den enerji alan, Orsav (1000 kVA) trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık




Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

4. Başvuru Tarihi:	30.01.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Alves Enerji Kablo Üretim San. Ve Dış Tic. A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Alves GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Fatih Mahallesi, Karatay Caddesi No:6 /220770 Ada 1 Parsel)	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	999 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM (TR-A) F-8(Kurtboğazı) fideri çıkışlı, BAA275 kodlu Kazan TR-1 (TR-40001) beslemeli, BAA817 kodlu Örencik KÖK'den (KÖK-4006) enerji alan, Alves (1250 kVA) trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık



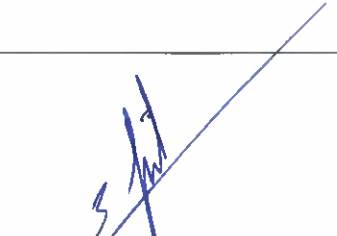
Toplantı Tarihi : 16.03.2020

Komisyon No : 2020/3

5. Başvuru Tarihi:	30.01.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Tamer Elektrik İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Tamer Elektrik GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Saray Mahallesi, 3663 Ada 1 Parsel)	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Eryaman TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	576 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Eryaman TM (TR-A) F-16(Susuz 1) fideri çıkışlı, Susuz DM beslemeli, Ansa DM'den enerji alan, TBC726 kodlu TR-41246 Tamer Elektrik (1250 kVA) trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burçay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		



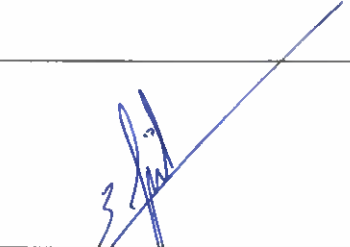
Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

6. Başvuru Tarihi:	30.01.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	İmay Egzoz Oto. Yedek Parça İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	İmay Egzoz GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2750 Ada 6 Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	100 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM (TR-B) F-16(Susuz 1) fideri çıkışlı, Selpa DM beslemeli, Büyük Saray KÖK'den enerji alan, TBH-328 kodlu TR-8 (1000 kVA) trafo postasına irtibatlı mevcut AG Pano/Sdk çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		



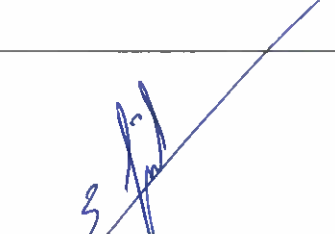
Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

7. Başvuru Tarihi:	31.01.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Fernas Alçı San. Tic. A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Fernas GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Ahiboz Mahallesi, Serpmeevleri No:184 (120035 Ada 1 Parsel)	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Emirler TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	1100kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Emirler TM (TR-A) F-3(Uydu 1) fideri çıkışlı, Çimşit DM, Ahiboz DM beslemeli, Uydu DM'den enerji alan, Fernas TR (2000 kVA) trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burçay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		



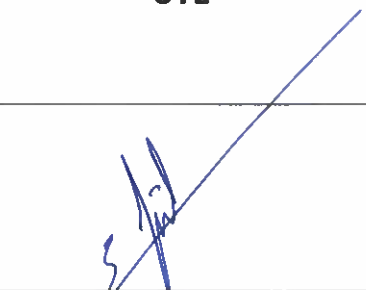
Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

8. Başvuru Tarihi:	31.01.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Geylani Züccaciye Otomotiv İletişim Tar. Elekt. Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Geylani GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Haymana İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 0 Ada 571 Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	90 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Polatlı TM (TR-A) Fider-9 çıkışlı, TR-60087, Haymana DM beslemeli, Balçıkhisar KÖK'den enerji alan, Geylani TR (250 kVA) trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		




Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

9	Başvuru Tarihi:	31.02.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Ekart Enerji Yapı Ltd. Şti.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Ekart GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ostim Mahallesi, 1148. Sokak No:32/B-5 (43327 Ada 65 Parsel)
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Macunköy TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	25 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Macunköy TM (TR-B) Fider-8 çıkışlı, TAC875 kodlu TR-3639 trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; yapı bina giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		



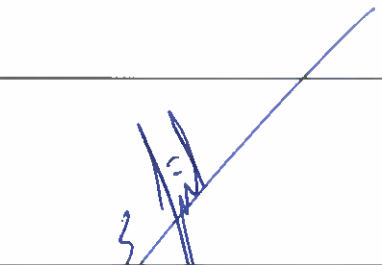
Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

10	Başvuru Tarihi:	31.01.2020	
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Gökil Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.	
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Gökil Gıda GES	
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi, 201. Cadde No:47 (42050 Ada 3 Parsel)	
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sanayi TM	
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	50 kW	
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli:	<p>Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Sanayi TM (TR-A) Fider 1 çıkışlı, Ergazi DM beslemeli, Silo DM'den enerji alan, TAD-839 kodlu TR-2556 trafo postasının AG Pano/Sdk çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; yapı bina giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>	
	Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
			



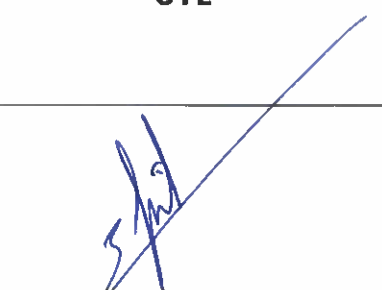
Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

11	Başvuru Tarihi:	31.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Özgün Matbaacılık Sanayi Ve Tic. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Özgün Matbaacılık GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli Mahallesi, 573 Ada 3-5 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	1728 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Polatlı TM (TR-A) F-11(Polatlı DM 1) fideri çıkışlı, Polatlı DM beslemeli, Olukpınar KÖK'den enerji alan, TBH-790 kodlu TR-60316 trafo postasının AG Pano/Sdk çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		




Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

12	Başvuru Tarihi:	31.01.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Özkan Aydın
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Özkan Aydın GES
	Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Çankırı İli, Atkaracalar İlçesi, İlker Mahallesi, Küçükağa Pınarı Kümeevleri No:7/1 (328 Ada 154 Parsel)
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	İsmetpaşa TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	60 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/31,5 kV Kurşunlu TM (TR-A) F-6(Kurşunlu) fideri çıkışlı, Kurşunlu DM, Atkaracalar DM beslemeli, TAU457 kodlu TR-508'den enerji alan, Özkan Aydın trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık



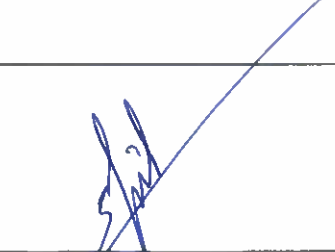
Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

13	Başvuru Tarihi:	31.01.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Tuncay Fındık
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Tuncay Fındık GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Kalekapu Mahallesi, Yeşilöz Caddesi No:30/30 (113 Ada 76 Parsel)
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kurşunlu GES
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	60 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/31,5 kV Kurşunlu TM (TR-A) F-2 (Bayramören) fideri çıkışlı, BAB216 kodlu Yeşilöz KÖK beslemeli, TAU264 kodlu Tuncay Fındık trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burçay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık



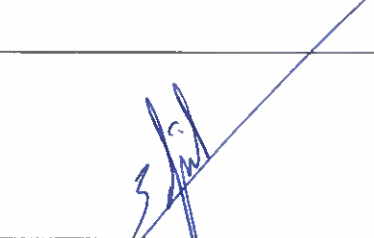
Toplantı Tarihi : 16.03.2020

Komisyon No : 2020/3

14	Başvuru Tarihi:	31.01.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Ekrem Soylu
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Soylu GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Orhaniye Mah., 2030. Cadde No:17 (2750 Ada 3 Parsel)
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	150 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz
<p>Söz konusu talep; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin "Başvurulan üretim tesisi gücü Yönetmelik Ek-3'te yer alan tabloya göre dağıtım trafosuna bağlanabilecek maksimum güç değerini aştığından olumsuz olarak değerlendirilmektedir."</p>		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.03.2020
Komisyon No : 2020/3

15	Başvuru Tarihi:	30.12.2019
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Karadağ Kauçuk Plastik San. Tic. Ltd. Şti.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Karadağ Kauçuk GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Orhaniye Mah., 2038. Cadde No:4/5C (2691 Ada 9 Parsel)
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	150 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz
<p>Söz konusu talep; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin "Başvurulan üretim tesisi gücü Yönetmelik Ek-3'te yer alan tabloya göre dağıtım trafosuna bağlanabilecek maksimum güç değerini aştığından olumsuz olarak değerlendirilmektedir."</p>		
Mustafa CANBOLAT TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık