




Toplantı tarihi : 20.07.2017
Komisyon No : 2017/07

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2017/07**

1. Başvuru Tarihi:	31.05.2017	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Aycem Tavukçuluk Gıda Tarım San. Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Aycem GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ayaş/ANKARA	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	241 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Bina Çatısı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Ankara İli Ayaş İlçesi Cuma Mahallesi Ahlatlı Küme Evleri No:13 de bulunan tavuk çiftliği çatısına Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(yönetmelik) 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi "Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler," kapsamında başvuruda bulunulmuş ve teknik değerlendirmeye girmeye hak kazanılmıştır.</p> <p>Yönetmelik 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi kapsamında kurulacak olan üretim tesisinin tüketim ile aynı bağlantı noktasında olması şartı bulunmaktadır. Yapılan inceleme ve teknik değerlendirme sonucunda; bağlantısı planlanan, mevcut tüketim noktasının bağlı olduğu 3AWG swallow kesitli hattın ve devamındaki Tekke KÖK çıkışlı 1/0 kesitli hattın üzerinde daha önceden çağrı mektubu hakkı kazanmış toplam 10,615MWe kurulu gücünde GES santrali bulunmaktadır. Üretim tesisinin bağlantısı planlanan noktaya göre yapılan gerilim düşümü/yükselmesi hesapları sonucu hattın taşıma kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru iade edilmektedir.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		




Toplantı tarihi :
Komisyon No :

20.07.2017
2017/07

2. Başvuru Tarihi:	31.05.2017
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Murat Türkmen
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Türkmen GES
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ayaş/ANKARA
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	241 kWe
Santralin Uygulama Yeri:	Bina Çatısı
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz

Ankara İli Ayaş İlçesi Cuma Mahallesi Ahlatlı Küme Evleri No:13 de bulunan tavuk çiftliği çatısına Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(yönetmelik) 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi "Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler," kapsamında başvuruda bulunulmuş ve teknik değerlendirmeye girmeye hak kazanılmıştır.

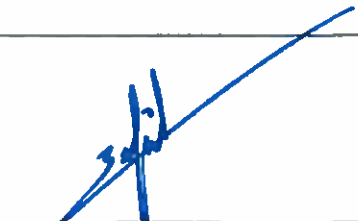


Yönetmelik 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi kapsamında kurulacak olan üretim tesisinin tüketim ile aynı bağlantı noktasında olması şartı bulunmaktadır. Yapılan inceleme ve teknik değerlendirme sonucunda; bağlantısı planlanan, mevcut tüketim noktasının bağlı olduğu 3AWG swallow kesitli hattın ve devamındaki Tekke KÖK çıkışlı 1/0 kesitli hattın üzerinde daha önceden çağrı mektubu hakkı kazanmış toplam 10,615MWe kurulu gücünde GES santrali bulunmaktadır. Üretim tesisinin bağlantısı planlanan noktaya göre yapılan gerilim düşümü/yükselmesi hesapları sonucu hattın taşıma kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru iade edilmektedir.

Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Hizmete Özel

Toplantı tarihi :
Komisyon No :




20.07.2017
2017/07

3. Başvuru Tarihi:	31.05.2017	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Murat Bayramoğlu	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Bayramoğlu GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ayaş/ANKARA	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	241 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Bina Çatısı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Ankara İli Ayaş İlçesi Cuma Mahallesi Ahlatlı Küme Evleri No:13 de bulunan tavuk çiftliği çatısına Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(yönetmelik) 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi "Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler," kapsamında başvuruda bulunmuş ve teknik değerlendirmeye girmeye hak kazanılmıştır.</p> <p>Yönetmelik 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi kapsamında kurulacak olan üretim tesisinin tüketim ile aynı bağlantı noktasında olması şartı bulunmaktadır. Yapılan inceleme ve teknik değerlendirme sonucunda; bağlantısı planlanan, mevcut tüketim noktasının bağlı olduğu 3AWG swallow kesitli hattın ve devamındaki Tekke KÖK çıkışı 1/0 kesitli hattın üzerinde daha önceden çağrı mektubu hakkı kazanmış toplam 10,615MWe kurulu gücünde GES santrali bulunmaktadır. Üretim tesisinin bağlantısı planlanan noktaya göre yapılan gerilim düşümü/yükselmesi hesapları sonucu hattın taşıma kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru iade edilmektedir.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Hizmete Özel

Toplantı tarihi :
Komisyon No :




20.07.2017
2017/07

4. Başvuru Tarihi:	31.05.2017	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Usame Özdemir	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Özdemir GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ayaş/ANKARA	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	241 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Bina Çatısı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Ankara İli Ayaş İlçesi Cuma Mahallesi Ahlatlı Küme Evleri No:13 de bulunan tavuk çiftliği çatısına Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(yönetmelik) 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi "Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler," kapsamında başvuruda bulunmuş ve teknik değerlendirmeye girmeye hak kazanılmıştır.</p> <p>Yönetmelik 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi kapsamında kurulacak olan üretim tesisinin tüketim ile aynı bağlantı noktasında olması şartı bulunmaktadır. Yapılan inceleme ve teknik değerlendirme sonucunda; bağlantısı planlanan, mevcut tüketim noktasının bağlı olduğu 3AWG swallow kesitli hattın ve devamındaki Tekke KÖK çıkışlı 1/0 kesitli hattın üzerinde daha önceden çağrı mektubu hakkı kazanmış toplam 10,615MWe kurulu gücünde GES santrali bulunmaktadır. Üretim tesisinin bağlantısı planlanan noktaya göre yapılan gerilim düşümü/yükselmesi hesapları sonucu hattın taşıma kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru iade edilmektedir.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Hizmete Özel

Toplantı tarihi :
Komisyon No :

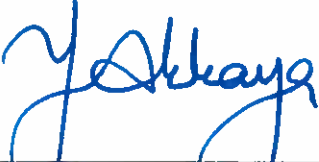


20.07.2017
2017/07

5. Başvuru Tarihi:	31.05.2017	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Seher Gürsoy	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Gür GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ayaş/ANKARA	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	285 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Bina Çatısı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Ankara İli Ayaş İlçesi Cuma Mahallesi Ahlatlı Küme Evleri No:13 de bulunan tavuk çiftliği çatısına Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(yönetmelik) 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi "Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler," kapsamında başvuruda bulunmuş ve teknik değerlendirmeye girmeye hak kazanılmıştır.</p> <p>Yönetmelik 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi kapsamında kurulacak olan üretim tesisinin tüketim ile aynı bağlantı noktasında olması şartı bulunmaktadır. Yapılan inceleme ve teknik değerlendirme sonucunda; bağlantısı planlanan, mevcut tüketim noktasının bağlı olduğu 3AWG swallow kesitli hattın ve devamındaki Tekke KÖK çıkışlı 1/0 kesitli hattın üzerinde daha önceden çağrı mektubu hakkı kazanmış toplam 10,615MWe kurulu gücünde GES santrali bulunmaktadır. Üretim tesisinin bağlantısı planlanan noktaya göre yapılan gerilim düşümü/yükselmesi hesapları sonucu hattın taşıma kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru iade edilmektedir.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Hizmete Özel

Toplantı tarihi :
Komisyon No :




20.07.2017
2017/07

6. Başvuru Tarihi:	31.05.2017	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Serdar Yaman	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Yaman GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ayaş/ANKARA	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	285 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Bina Çatısı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Ankara İli Ayaş İlçesi Cuma Mahallesi Ahlatlı Küme Evleri No:13 de bulunan tavuk çiftliği çatısına Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(yönetmelik) 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi "Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler," kapsamında başvuruda bulunulmuş ve teknik değerlendirmeye girmeye hak kazanılmıştır.</p> <p>Yönetmelik 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi kapsamında kurulacak olan üretim tesisinin tüketim ile aynı bağlantı noktasında olması şartı bulunmaktadır. Yapılan inceleme ve teknik değerlendirme sonucunda; bağlantısı planlanan, mevcut tüketim noktasının bağlı olduğu 3AWG swallow kesitli hattın ve devamındaki Tekke KÖK çıkışı 1/0 kesitli hattın üzerinde daha önceden çağrı mektubu hakkı kazanmış toplam 10,615MWe kurulu gücünde GES santrali bulunmaktadır. Üretim tesisinin bağlantısı planlanan noktaya göre yapılan gerilim düşümü/yükselmesi hesapları sonucu hattın taşıma kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru iade edilmektedir.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Hizmete Özel

Toplantı tarihi :
Komisyon No :

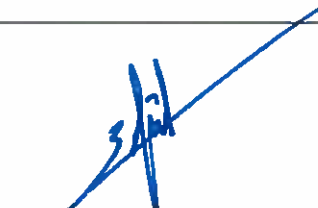


20.07.2017
2017/07

7. Başvuru Tarihi:	31.05.2017	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Abdullah Uyanık	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Uyanık GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ayaş/ANKARA	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	295 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Bina Çatısı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Ankara İli Ayaş İlçesi Cuma Mahallesi Ahlatlı Küme Evleri No:13 de bulunan tavuk çiftliği çatısına Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(yönetmelik) 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi "Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler," kapsamında başvuruda bulunmuş ve teknik değerlendirmeye girmeye hak kazanılmıştır.</p> <p>Yönetmelik 7. Madde 7. Fıkra (a) bendi kapsamında kurulacak olan üretim tesisinin tüketim ile aynı bağlantı noktasında olması şartı bulunmaktadır. Yapılan inceleme ve teknik değerlendirme sonucunda; bağlantısı planlanan, mevcut tüketim noktasının bağlı olduğu 3AWG swallow kesitli hattın ve devamındaki Tekke KÖK çıkışlı 1/0 kesitli hattın üzerinde daha önceden çağrı mektubu hakkı kazanmış toplam 10,615MWe kurulu gücünde GES santrali bulunmaktadır. Üretim tesisinin bağlantısı planlanan noktaya göre yapılan gerilim düşümü/yükselmesi hesapları sonucu hattın taşıma kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru iade edilmektedir.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Hizmete Özel

Toplantı tarihi :
Komisyon No :

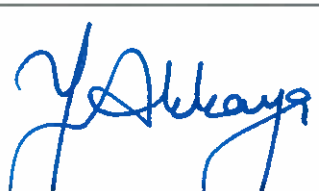


20.07.2017
2017/07

8. Başvuru Tarihi:	16.05.2017	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Filiz YILDIRIM	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Çatı üstü montaj solar elektrik üretim tesisi	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Kahramankazan/ANKARA	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	18,9 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Bina Çatısı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM F-6 (Kazan 2) fideri çıkışlı, AYM TR-40036 beslemeli TR-40007 Filiz YILDIRIM trafosunun AG pano çıkış uçlarına bağlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Hizmete Özel

Toplantı tarihi :
Komisyon No :

20.07.2017
2017/07

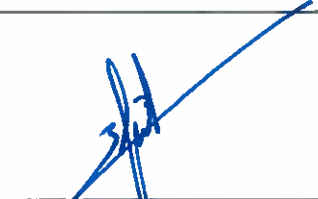9. Başvuru Tarihi:	30.05.2017	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Tusaş- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	TAI	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Kahramankazan/ANKARA	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	2,268 MWm/2,145 MWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Bina İçi	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu/trafoları tesis edilmelidir.</p> <p>Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5kV Kazan TM F-7 fideri (alternatif Sincan TM ya da Sanayi TM) beslemeli TUSAŞ DM'den beslenen Santral DM'ye eklenecek olan 1 adet kesicili çıkış hücresi ile irtibatlanması uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; TUSAŞ DM mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Hizmete Özel