




Toplantı Tarihi : 20.11.2018


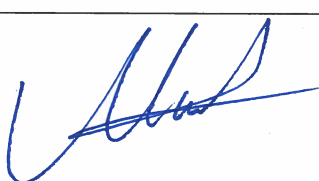

Komisyon No : 2018/11

2. Başvuru Tarihi:	19.09.2018	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Eurupower Çatı Ges	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kazan İlçesi, Saray Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM (100+50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	100 kWe (Öztüketim)	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin beslemesi için; 154/34,5 kV Kazan TM TR-A (F-1) Susuz fideri çıkışlı, Selpa KÖK beslemeli, İpragaz KÖK'den enerji alan 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'na irtibatlı mevcut trafo postasının (400 kVA) AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; Europower trafo postası mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık



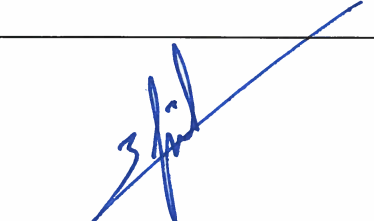
Toplantı Tarihi : 20.11.2018
Komisyon No : 2018/11

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2018/11**

1. Başvuru Tarihi:	15.08.2018	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Halbes Tarım Hayvancılık Ürünleri Gıda Jeotermal Enerji Madencilik Makine İmalat Otelcilik Turizm Ve Danışmanlık Pazarlama Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Halbes RES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi 1225 Ada 1 No.lu Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Baştaş TM (2x50 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	10 kWe (Öztüketim)	
Santralin Uygulama Yeri:	Arazi(RES)	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Baştaş TM TR-A(Hasanoğlan Fideri) çıkışlı, Hasanoğlan DM beslemeli, KÖK-9012 kodlu Radsan KÖK'den enerji alan, KÖK-9014 kodlu Yibitaş KÖK irtibatlı Emek İnş. Trafo postasına giden 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'dan branşman alan mevcut TR-9538ö kodlu Halbes trafo postasının AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; mevcut TR-9538ö kodlu Halbes trafo postası bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

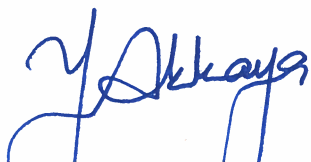

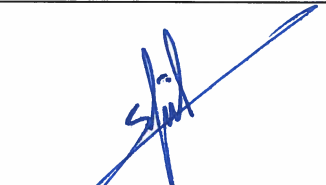
Toplantı Tarihi : 20.11.2018

Komisyon No : 2018/11

4. Başvuru Tarihi:	03.10.2018	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Rabiye Erten	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Rabiye Erten GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumlu Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Ümitköy TM (3x100 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	30 kWe (Öztüketim)	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin beslemesi için; 154/34,5 kV Ümitköy TM TR-3 (C) (Danıştay 1-2) fideri çıkışlı, Danıştay DM beslemeli, Çayyolu DM' den enerji alan, TAC565 kodlu TR-2359 Erdemkent Önü Kabin irtibatlı SAC-543 (TDT 103B) no.lu SDK'dan yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; yapı bina giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.11.2018
Komisyon No : 2018/11

3. Başvuru Tarihi:	28.09.2018	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	T.C. Ayaş Belediyesi	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Ayaş Belediyesi GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Ayaş İlçesi, Pınaryaka Mahallesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM (2x100 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	70 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Arazi	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu tesis edilmelidir.</p> <p>Tesis edilecek üretim tesisinin beslemesi için; 154/34,5 kV Sincan TM Ayaş fideri çıkışlı, Osmaniye DM beslemeli, Ayaş DM'den enerji alan, Çanılı KÖK irtibatlı, Pınaryaka Köy grubunu besleyen 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'nın uygun direğinden (bransman alınacak direk uygun değilse uygun tipte direk ile değiştirilerek) sigortalı topraklı seksiyoner marifetiyle bransman alınarak tesis edilecek GES trafosuna irtibatlanması uygun görülmüştür.</p> <p>Bağlantı noktası; şalt saha öncesi nihayet direğidir. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık