




Toplantı Tarihi : 20.12.2018




Komisyon No : 2018/12

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2018/12**

1. Başvuru Tarihi:	19.10.2018	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Taşköprü Belediye Başkanlığı	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Taşköprü Belediyesi Güneş Enerjisi Üretim Tesisi	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Gizlice Mahallesi 150 Ada 22 No.lu Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Taşköprü TM (16 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	790 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Arazi (GES)	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 31,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet Ölçü, 1 adet trafo koruma hücreli TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu tesis edilmelidir.</p> <p>Tesis edilecek üretim tesisinin beslemesi için; 154/31,5 kV Taşköprü TM TR-A (F-1 Taşköprü DM Fideri) çıkışlı, Taşköprü DM beslemeli, Elmalı Bahçe KÖK ve Çevre Yolu Benzinlik KÖK'den enerji alan, K-255 kodlu Kurban Tepesi KÖK'deki boş hücre yerinin üretim(otop.) hücresi olarak donatılması ve bu hücreden çıkış alıp uygun imar yol güzergahında tesis edilecek 31,5 kV 3x1x95 mm² XLPE (muadili 150 mm² AL) kabloların santral trafosu giriş hücresine irtibat yapılması uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; üretim şalt sahası(santralin kurulduğu parsel) giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Toplantı Tarihi : 20.12.2018

Komisyon No : 2018/12

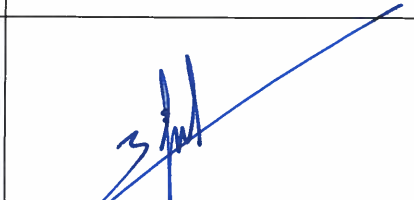2. Başvuru Tarihi:	30.10.2018	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	HC Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	HC Güneş Enerji Santrali	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Çankaya İlçesi, Aziziye Mahallesi Hoşdere Cd. No:147 6898 Ada 13 No.lu Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Çiğdem TM (2x100 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	55 kWe (Öztüketim)	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı (GES)	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Çiğdem TM TR-A(Ayrancı IM Fideri) çıkışlı, Ayrancı IM beslemeli, F-07 Portaç Fiderinden enerji alan, TR-6481 kodlu Eski Şair Baki-3 (1600 kVA) trafo postasının AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; yapı bina giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık