

Toplantı Tarihi : 12.07.2021

Komisyon No : 2021/7

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2021/7**

1.	Başvuru Tarihi:	04.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	PÜRPA TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	PÜRPA GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 121 Ada 10 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	SAFRANBOLU TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	45 KW
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/31,5 kV Safranbolu TM TR-A F-4 çıkışlı 31,5/15,8kV Safranbolu İM beslemeli, 15,8/0,4 kV TR-65(TR-1086) ile TR-62(TR-1076) trafo postaları arasında mevcut bulunan 3x1x95/16mm ² Cu XLPE kesitli kablodan girdi-çıkı bağlantı ile beslenen Pürpa Turizm'e ait trafonun AG panosuna irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 12.07.2021

Komisyon No : 2021/7

2.	Başvuru Tarihi:	20.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	MUHAMMET KANDEMİR
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	MUHAMMET KANDEMİR GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Sarıkadı Mahallesi 109 Ada 9 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	EREĞLİ 2 TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	100 KW
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/31,5 kV Ereğli 2 TM (TR-A) F-4 fideri çıkışlı Bölücek DM, TAP056 TR-2751 Alaplı TR-1, TAP089 TR-2795 Alaplı Tepeken, Çiçekli KÖK, Mollabey Kabin beslemeli Kandemir Tavukçuluk TR AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

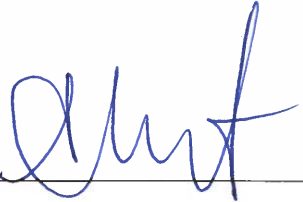
Toplantı Tarihi : 12.07.2021

Komisyon No : 2021/7

3.	Başvuru Tarihi:	24.05.2021						
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	HAVELSAN HAVA ELEK SAN VE TİC AŞ						
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	HAVELSAN GES						
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Çankaya İlçesi M. Kemal Mahallesi 27584 Ada 2 Parsel						
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	ÜMITKÖY TM						
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	55,2 KW						
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI						
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu						
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Ümitköy TM TR-C F-1 fideri çıkışlı, Mesa DM, Çavundur DM beslemeli, Havelsan KÖK'den enerji alan, Havelsan trafo postalarının AP Pano/SDK çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.								
<table><tr><td>Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN</td><td>Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE</td><td>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE			
Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE						
								

Genele Açık

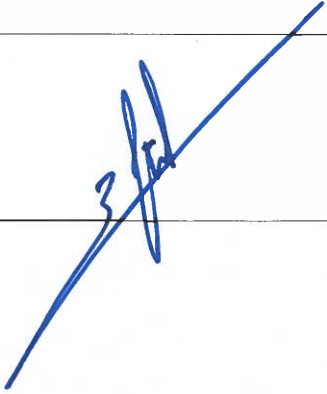
Toplantı Tarihi : 12.07.2021
Komisyon No : 2021/7

4.	Başvuru Tarihi:	24.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	AYTEKİNLER PETROL TİCARET VE SAN A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	AYTEKİNLER GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Macun 1 Mahallesi 16482 Ada 5 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	SANAYİ TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	133,2 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/31,5 kV Sanayi TM TR-A F-4 fideri çıkışlı, Ergazi DM beslemeli, TAE075 kodlu TR-2695 Ömür Motel-Aytekinler trafo postasının AG Pano/Sdk çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 12.07.2021



Komisyon No : 2021/7

5.	Başvuru Tarihi:	31.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	CASA OTURMA GRUPLARI MOBİLYA İMALAT İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisanssız Üretim Tesisi Adı:	CASA GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar-İmar Mahallesi 1654 Ada 8 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	ESENBOĞA TM
	Lisanssız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	220 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Esenboğa TM TR-A F-16 fideri çıkışlı, Altınova DM, Aselsan Doğan KÖK, Güleç Kabin, Kahramanlar KÖK beslemeli, TR-37924 kodlu Casa Mobilya trafo postasının AG Pano/SDK çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 12.07.2021


Komisyon No : 2021/7

6.	Başvuru Tarihi:	31.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	RECEP DIŞBUDAK
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	RECEP DIŞBUDAK GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, K.Kazan İlçesi, Fatih Mahallesi 220763 Ada 6 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	KAZAN TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	25 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM (TR-A) F-5 fideri çıkışlı, AYM TR, TR-13, TAD383, TR-4, TAD516 (TR-2) beslemeli, TAE600 kodlu TR10(250 kVA) trafo postası AG Pano/SDK çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 12.07.2021

Komisyon No : 2021/7

7.	Başvuru Tarihi:	31.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	ASELSAN ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	ASELSAN GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Gölbaşı İlçesi Oğulbey Mahallesi 110 Ada 10 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	GÖLBAŞI TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	12,5 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Gölbaşı TM (TR-B) F-14 fideri çıkışlı, Toki KÖK, Özel Kuvvetler DM beslemeli, Aselsan Fiderinden enerji alan, Aselsan trafo postaları AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burakay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık


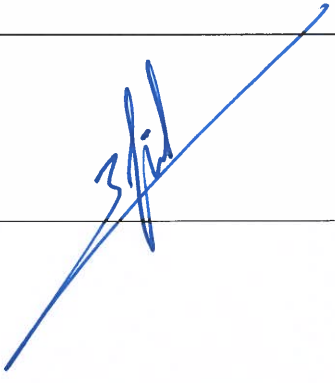
Toplantı Tarihi : 12.07.2021

Komisyon No : 2021/7

8.	Başvuru Tarihi:	31.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	CAVLAK ÇORAP ÇAMAŞIR A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	CAVLAK ÇORAP GES 1
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Altındağ İlçesi Yenidoğan (Gültepe) Mahallesi 21991 Ada 12 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	İMRAHOR TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	45 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV İmrahor TM (TR-B) F-9 fideri çıkışlı, Cebeci IM beslemeli, TAA668 kodlu TR0531 Ulucanlar-A trafo postası(630kVA) AG pano/Sdk çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık


Toplantı Tarihi : 12.07.2021
Komisyon No : 2021/7

9.	Başvuru Tarihi:	31.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	CAVLAK ÇORAP ÇAMAŞIR A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	CAVLAK ÇORAP GES 2
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Altındağ İlçesi Yenidoğan (Gültepe) Mahallesi 21991 Ada 12 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	İMRAHOR TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	97 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Başvuru yapılan abonelik TAA668 kodlu TR0531 Ulucanlar-A(630kVA) kodlu dağıtım trafosundan beslendiğinden Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Ek-3 tablosu uyarınca bir dağıtım trafosundan bir kişiye bir yıl içerisinde maksimum 63 kW tahsis yapılabildiği için başvuru olumsuz olarak değerlendirilmiştir.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 12.07.2021


Komisyon No : 2021/7

10.	Başvuru Tarihi:	31.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	BARTIN DEFNE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	DEFNE ORMAN ÜRÜNLERİ GES
	Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Bartın İli Ulus İlçesi Yeşilpazar Mahallesi 160 Ada 19 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	BARTIN OSB TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	690 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Bartın OSB TM (TR-B) F-2 fideri çıkışlı, Yanaz DM, Derbent Baraj KÖK, Abdipaşa DM, Abdipaşa Sanayi KÖK beslemeli, TFM285 kodlu Bartın Defne Orman Ürünleri (1000 kVA) trafo postası AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burckay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık


Toplantı Tarihi : 12.07.2021

Komisyon No : 2021/7

11.	Başvuru Tarihi:	31.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	EÜAŞ GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Çankaya İlçesi M. Kemal Mahallesi 7578 Ada 19 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	BALGAT TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	300 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Balgat TM (TR-A) F-1 fideri çıkışlı, Çavundur DM beslemeli, mevcut EÜAŞ (2x1600 kVA)trafo postaları AG pano/Sdk çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık


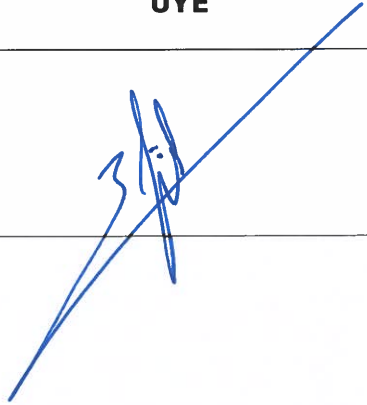
Toplantı Tarihi : 12.07.2021
Komisyon No : 2021/7

12.	Başvuru Tarihi:	31.05.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	SERHAT HAZIR DEMİR SANAYİ TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	SERHAT GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Etimesgut İlçesi Bahçekapı Mahallesi 45812 Ada 6 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	SANAYİ TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	220 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Sanayi TM (TR-A) Ergazi-3 fideri çıkışlı, Ergazi DM beslemeli, BAA233 kodlu KÖK545 Sanayi Sitesi Kabinden enerji alan, TAE369 kodlu TR-3550 trafo postasının AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 12.07.2021

Komisyon No : 2021/7

13.	Başvuru Tarihi:	30.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Yenimahalle İlçesi Macun-1 Mahallesi 42876 Ada 7 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Macunköy TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	250 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Macunköy TM (TR-C) F-1 OAB fideri beslemeli TAE091 kodlu TR-3628 OAB 1000 KVA Modüler trafo postasının AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık