



Toplantı Tarihi : 20.05.2021

Komisyon No : 2021/5


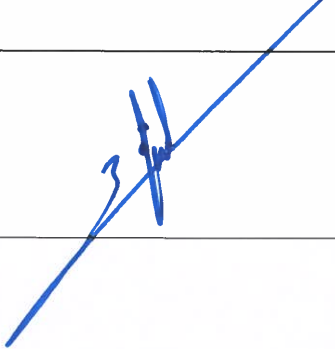
**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2021/5**

1.	Başvuru Tarihi:	01.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	TC BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GES
	Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Bartın İli, Ulus İlçesi, Kesikköprü Mahallesi, 128 ada 1 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	BARTIN TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	7,5 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Arazi
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/31,5 kV Bartın OSB TM TR-B F-4 Sanayi fideri çıkışlı, Yanaz DM, Derbent Barj KÖK, Abdipaşa DM, Samat KÖK, Ağaköy KÖK, Gürgencami KÖK beslemeli, TBE748 kodlu trafodan enerji alan SDK çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; SDK mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021

Komisyon No : 2021/5

2.	Başvuru Tarihi:	05.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	BC İNSTITUT TAR. ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisanssız Üretim Tesisi Adı:	BC İNSTITUT GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Yavrucuk Mahallesi 0 ada 167 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	GÖLBAŞI TM
	Lisanssız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	330 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Gölbaşı TM TR-A F-2 fideri çıkışlı, Gölbaşı DM, Mogan DM, Ballık DM, Hacımuratlı KÖK, Yavrucuk KÖK beslemeli, TBB677 kodlu trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TBB677 kodlu trafo postasının mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021


Komisyon No : 2021/5

3.	Başvuru Tarihi:	08.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ KOJEN
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesi, 8657 ada 13 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	ÜMITKÖY TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	927 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Bina İçi
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Üretim tesisinin beslemesi için; santralin 154/34,5 kV Ümitköy TM TR-A F-16 (Bağlıca-2) fideri çıkışlı, Bağlıca DM, Etimesgut İM beslemeli TAY543 TR-2772 Etimesgut Devlet Hastanesi (30 Ağustos-C) trafo postası AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TAY543 TR-2772 Etimesgut Devlet Hastanesi TR mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021

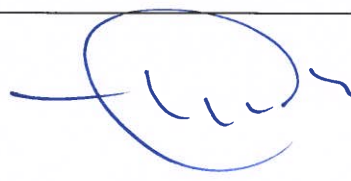

Komisyon No : 2021/5

4.	Başvuru Tarihi:	08.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	KIRIKKALE 1. ORGANİZE SAN. BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	KIRIKKALE OSB GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Hacıbalı Mahallesi, 864 ada 15 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	KIRIKKALE TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	96 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34.5kV Kırıkkale TM TR-A F-2(Kırıkkale DM-2) çıkışlı, AYM 4/1 Üniversite DM beslemeli, OSB TR 13/6 Modalife fiderinden enerji alan, Kırıkkale OSB trafosunun(160 kVA) AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; Kırıkkale OSB trafosunun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021

Komisyon No : 2021/5

5.	Başvuru Tarihi:	17.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	BULUT KARDEŞLER BESİ HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD.ŞYİ
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	BULUT KARDEŞLER GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Çubuk İlçesi, Sığırlıhacı Mahallesi, 108 ada 38 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	AKYURT TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	550 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Akyurt (TR-B) F-7(Sünlü-1) Fideri çıkışlı, Yukarı Obruk KÖK beslemeli, TBC410 kodlu Bulut Kardeşler trafosunun AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TBC410 kodlu Bulut Kardeşler trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021


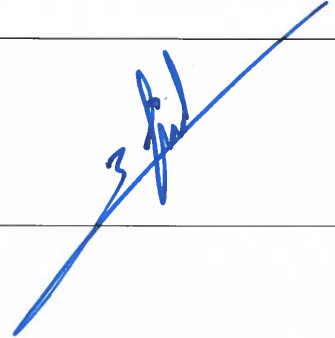
Komisyon No : 2021/5

6.	Başvuru Tarihi:	19.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	YILDIZ POLİETİLEN İMALAT İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	YILDIZ POLİETİLEN GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Hacıbalı Mahallesi, 876 ada 48 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	KIRIKKALE TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	402 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34.5kV Kırıkkale TM TR-A F-2(Kırıkkale DM-2) beslemeli, AYM 4/1 Üniversite DM irtibatlı, OSB TR 13/1'den beslenen, TBH609 kodlu Yıldız Polietilen TR(1000 kVA-Monoblok) trafonun AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TBH609 kodlu Yıldız Polietilen TR mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021


Komisyon No : 2021/5

7.	Başvuru Tarihi:	24.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	KARATEKİN YUMURTA TAVUKÇULUK GIDA ÜRETİM SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	KARATEKİN YUMURTA GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Çankırı İli, Yapraklı Mahallesi, Yakadere Mahallesi, 136 ada 5 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	ÇANKIRI TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	160 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5kV Çankırı TM TR-B F-1(Yanlar DM-3) fideri çıkışlı Yanlar DM, Ayansu DM, Karayolları KÖK, Balıbdık KÖK beslemeli, TR-2834 kodlu Karatekin Tavukçuluk trafosu trafosunun AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TR-2834 kodlu Karatekin Tavukçuluk trafosunun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021

Komisyon No : 2021/5

8.	Başvuru Tarihi:	22.02.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	SHELL PETROL A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	SHELL PETROL GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kültür Mahallesi 2557 ada 13 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	MALTEPE TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	27 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5kV Maltepe TM (TR-D) F-3(SSK Rant) fideri çıkışlı, SSK Rant DM, İncesu İM beslemeli, TAF345 kodlu TR-0403 LİBYA-1(630 KVA) trafo postasından enerji alan SDK'ya yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAS DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021

Komisyon No : 2021/5

9.	Başvuru Tarihi:	29.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	KARABÜK BİLEN ÖZEL ÖĞRENCİ YURT PANSİYON NAKL. İNŞ. TAAH. GID. TURZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	KARABÜK BİLEN GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Eskipazar Mahallesi, 126 ada 4 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	İSMETPAŞA TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	240 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV İsmetpaşa TM TR-A F-8 fideri çıkışlı, Ortaköy KÖK beslemeli, TAR332 kodlu TR-4201 trafosunun AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TAR332 kodlu TR-4201 trafosunun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021



Komisyon No : 2021/5

10.	Başvuru Tarihi:	30.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	YAKUPOĞLU TEKSTİL VE DERİ SAN. TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	YAKUPOĞLU GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkisar Mahallesi, 1832 ada 6 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	ESENBOĞA TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	3190 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Esenboğa TM (TR-B) F-9(Aselsan) fideri çıkışlı, YDS KÖK beslemeli, YDS trafosunun AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; YDS trafosunun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021


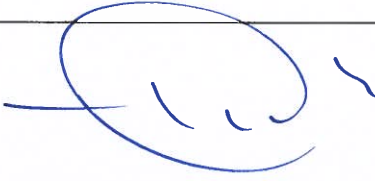

Komisyon No : 2021/5

11.	Başvuru Tarihi:	26.02.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	ÇÖZÜM DERGİSİ GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlum Mahallesi, 91437 ada 7 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	OVACIK TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	240 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Ovacık TM (TR-A) F-9(Bağlum-1) fideri çıkışlı, Bağlum DM-1 fideri beslemeli, Çözüm Koleji kabinden enerji alan, Çözüm Koleji trafosunun AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; Çözüm Koleji TR mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021


Komisyon No : 2021/5

12.	Başvuru Tarihi:	30.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	OASİS MEDİKAL ÜRÜNLER KİMYA TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	OASİS GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Fatih Mahallesi 220816 ada 2 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	KAZAN TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	330 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Kazan TM (TR-B) F-6 (Kazan-2) fideri çıkışlı, Kazan Beton KÖK beslemeli, TBA701 kodlu TR-40198ö Oasis Medikal trafosunun AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TBA701 kodlu Oasis Medika TR mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021



Komisyon No : 2021/5

13.	Başvuru Tarihi:	30.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	NUROL TEKNOLOJİ SAN. VE MAD. TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	NUROL GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Oğulbey Mahallesi, 99 ada 7 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	GÖLBAŞI TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	700 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 Gölbaşı TM (TR-B) F-14(Uydu-2) fideri çıkışlı, TOKİ KÖK beslemeli, Özel Kuvvetler DM'den ((Arıkazan Fideri) enerji alan, Arıkazan KÖK'e giden 3x1/0 (Raven) iletken tertipli ENH'dan bransman alan mevcut TBC610 kodlu TR-10958ö Nurool Tek. trafosu AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TBC610 kodlu Nurool Tek. TR mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT TEDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021



Komisyon No : 2021/5

14.	Başvuru Tarihi:	31.03.2021	
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	AOÇ GES	
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesi, 64798 ada 1 parsel	
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	SANAYİ TM	
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	1462 kW	
	Santralin Uygulama Yeri:	Arazi	
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, 1 adet trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu ve 1 adet boş hücre yeri, 1 adet üretim(otop) giriş, 1 adet motorlu yük ayırıcılı çıkış, 1 adet kesicili çıkış ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası tesis edilmelidir. Tesis edilecek üretim tesisinin beslemesi için; 154/34,5 kV Sanayi TM(TR-A) F-2 fideri çıkışlı Tevzi-1 DM beslemeli TAD103 ile TAD104 no.lu trafolar arasındaki 3x1x95mm² kabloya aynı kesitte kablolarla girdi çıktı şeklinde bağlanmalıdır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo 3x1x95mm² XLPE(ya da eşleniği AL) kablolar ile KÖK binası kesicili çıkış hücresine irtibat yapılarak enerjilendirilecektir. Bağlantı noktası; KÖK kesicili çıkış hücresi çıkış uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır		
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
			

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021

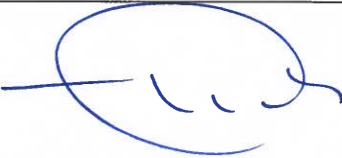

Komisyon No : 2021/5

15.	Başvuru Tarihi:	31.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	ALYA PROJE HARİTA MÜH.MÜŞ. TAAH.VE TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	ALYA GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Bala İlçesi, Kerişli Mahallesi, 0 ada 515 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	KIZILIRMAK TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	240 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Kızılırmak TM (TR-A) F-10 fideri çıkışlı, Tigem KÖK, Bala Giriş KÖK, Bala Çıkış KÖK, Tol KÖK beslemeli, TBD350 kodlu TR-59312ö trafosu AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TBD350 kodlu trafosu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021



Komisyon No : 2021/5

16.	Başvuru Tarihi:	31.03.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	AKYURT BELEDİYESİ
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	AKYURT BELEDİYESİ GES-1
	Lisansız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli, Akyurt İlçesi, Kalaba Mahallesi, 4306 ada 3 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	AKYURT TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	762 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Arazi
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)
	Lisansız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, 1 adet trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu ve 1 adet boş hücre yeri, 1 adet üretim(otop) giriş, 2 adet kesicili (Akyurt Belediyesi GES-1 ve Akyurt Belediyesi GES-2)çıkış ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası tesis edilmelidir. Tesis edilecek üretim tesislerinin beslemesi için; tesis edilecek KÖK binasının 154/34,5 kV Akyurt TM(TR-B) F-7(Sünlü-1) fideri çıkışlı ENH'ya 3x1x95mm ² XLPE ya da eşleniği 3x1x150 mm ² AL kablolar ile saplama şeklinde bağlanması, tesis edilecek KÖK ile santral binası arasında arasında 3AWG(Swallow) kesitli ENH(KÖK/DM giriş çıkışlarında 3x1x95mm ² XLPE ya da eşleniği 3x1x150 mm ² AL kablolar) tesis edilmesi ve kablolar ile KÖK binası kesicili çıkış hücrelerine irtibat yapılması gerekmektedir. Bağlantı noktası; KÖK kesicili çıkış hücresi çıkış uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

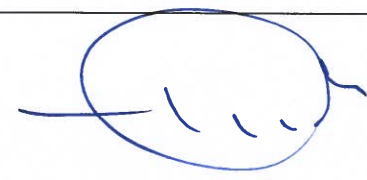
Toplantı Tarihi : 20.05.2021

Komisyon No : 2021/5

17.	Başvuru Tarihi:	31.03.2021	
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	AKYURT BELEDİYESİ	
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	AKYURT BELEDİYESİ GES-2	
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Akyurt İlçesi, Kalaba Mahallesi, 4306 ada 3 parsel	
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	AKYURT TM	
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	618 kW	
	Santralin Uygulama Yeri:	Arazi	
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (TEİAŞ Görüşü bekleniyor)	
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, 1 adet trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu ve 1 adet boş hücre yeri, 1 adet üretim(otop) giriş, 2 adet kesicili (Akyurt Belediyesi GES-1 ve Akyurt Belediyesi GES-2)çıkış ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası tesis edilmelidir. Tesis edilecek üretim tesisinin beslemesi için; tesis edilecek KÖK binasının 154/34,5 kV Akyurt TM(TR-B) F-7(Sünlü-1) fideri çıkışlı ENH'ya 3x1x95mm ² XLPE ya da eşleniği 3x1x150 mm ² AL kablolar ile saplama şeklinde bağlanması, tesis edilecek KÖK ile santral binası arasında arasında 3AWG(Swallow) kesitli ENH(KÖK/DM giriş çıkışlarında 3x1x95mm ² XLPE ya da eşleniği 3x1x150 mm ² AL kablolar) tesis edilmesi kablolar ile KÖK binası kesicili çıkış hücrelerine irtibat yapılarak enerjilendirilecektir. Bağlantı noktası; KÖK kesicili çıkış hücresi çıkış uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır		
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAS DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
			

Genele Açık

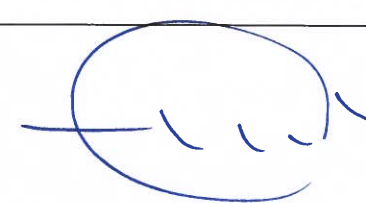
Toplantı Tarihi : 20.05.2021
Komisyon No : 2021/5

18.	Başvuru Tarihi:	26.02.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	BAŞKENT ÖRNEK ÖĞRETİM HİZMETLERİ KIRTASIYE GIDA TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	BAŞKENT ÖRNEK GES-1
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Keçiören İlçesi Yayla Mahallesi 30691 Ada 16 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	OVACIK TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	49 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Ovacık TM (TR-B) F-3 fideri çıkışlı, Esertepe DM beslemeli, TDT120 kodlu Esertepe 4/B TR AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; yapı giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN		Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021

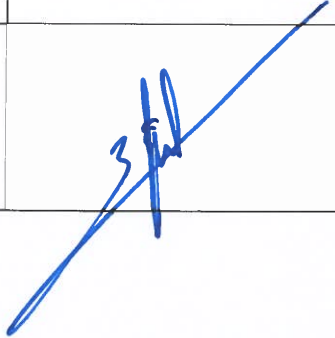
Komisyon No : 2021/5

19.	Başvuru Tarihi:	26.02.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	BAŞKENT ÖRNEK ÖĞRETİM HİZMETLERİ KIRTASIYE GIDA TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	BAŞKENT ÖRNEK GES-1
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Keçiören İlçesi Yayla Mahallesi 30691 Ada 16 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Ovacık TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	42 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Ovacık TM (TR-B) F-3 fideri çıkışlı, Esertepe DM beslemeli, TDT120 kodlu Esertepe 4/B TR AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; yapı giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN		Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021

Komisyon No : 2021/5

20.	Başvuru Tarihi:	26.02.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	SANFA TARIM VE HAYVANCILIK TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	SANFA GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Kadirbey Mahallesi 676 Ada 5 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kastamonu TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	480 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Kastamonu TM (TR-B) F-12(Devrekani) fideri çıkışlı Devrekani DM, Üniversite Yanı KÖK, Eski Sanayi Yanı KÖK, Cezaevi Yanı KÖK, Kaba Mah. KÖK beslemeli, TAL159 kodlu TR AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası TAL159 kodlu trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 20.05.2021
Komisyon No : 2021/5

21.	Başvuru Tarihi:	26.02.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	KARTANE SU GIDA MADENCİLİK İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	KAYINSU ÇAN GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Bayındır Mahallesi 126 Ada 89 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	İsmetpaşa TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	1200 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV İsmetpaşa TM (TR-A) F-8(Ortaköy Köyler) fideri çıkışlı, 1/0 (Raven) iletken kesitli ENH'dan bransman alarak beslenen, TAR532 kodlu TR AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası TAR532 kodlu trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık