

Toplantı Tarihi : 15.02.2021
Komisyon No : 2021/2


**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2021/2**

1.	Başvuru Tarihi:	18.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Ekart Enerji Yapı A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Ekart Selpa GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	100 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Kazan TM TR-B F-16(Susuz-1) fideri çıkışlı, Selpa DM beslemeli, Büyüksaray KÖK'den enerji alan, TBH321(1000kVA) kodlu trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

Komisyon No : 2021/2

2.	Başvuru Tarihi:	30.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Batıkent Veteriner Hiz. Teks. Ltd. Şti.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Batıkent Veteriner GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	240 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/31,5 kV Polatlı TM TR-B F-8 (Haymana-2) fideri çıkışlı, Polatlı Mezarlık İçi Kabin sonrasında Ücret KÖK'den beslenen, TBF739 kodlu Batıkent Veteriner Hizmetleri trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

Komisyon No : 2021/2

3.	Başvuru Tarihi:	11.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Bim Birleşim Mağazalar A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	Bim Yenikent GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli, Sincan İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	400 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Sincan TM TR-C (Ayaş-1) fideri çıkışlı, Osmaniye DM, Yenikent DM, Çoğlu DM, Kiska KÖK'den beslenen, TAV741 kodlu TR-14142 Bim trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

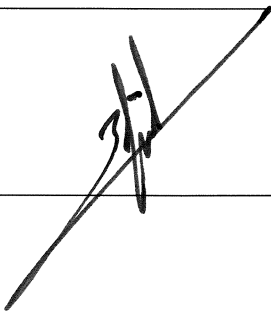
Komisyon No : 2021/2

4.	Başvuru Tarihi:	31.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Kafi-San Fiberglas İnş. Taah. Sanayi Ticaret Ltd.Şti.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Kafisan GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Elmadağ İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Baştaş TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	120 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Baştaş TM TR-1 (Asu) fideri çıkışlı, KÖK-9013 kodlu Doğan Alçı KÖK'den beslenen, TAD791 kodlu Kafisan trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN		Deniz Burckay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

Komisyon No : 2021/2

5.	Başvuru Tarihi:	30.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Karakaya Betonit Sanayi Ve Tic. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Karakaya-1 GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Akyurt İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Akyurt TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	800 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Esenboğa TM TR-B (F16) fideri çıkışlı, Altınova DM, Man DM beslemeli, Zaman DM'den enerji alan, mevcut Karakaya Betonit trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

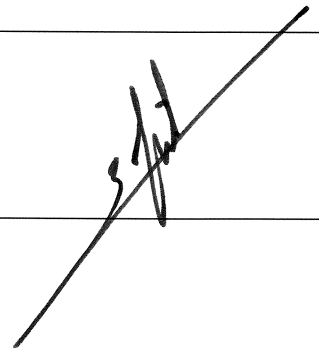
Komisyon No : 2021/2

6.	Başvuru Tarihi:	31.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Mikron Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Mikron GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, K.Kazan İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	380 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Eryaman TM TR-A (F1) fideri çıkışlı, Ansa DM beslemeli, mevcut TEB480 kodlu Mikron Makina(630 kVA) trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021


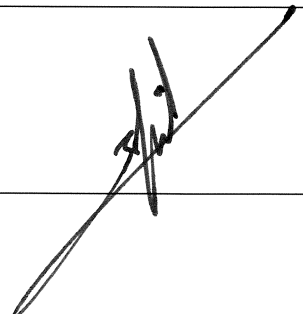
Komisyon No : 2021/2

7.	Başvuru Tarihi:	28.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Ortaköy 80. Yıl Mesleki Ve Teknik A.L.
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	Ortaköy Mtal GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli, Mamak İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	İmrahor TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	50 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV İmrahor TM TR-A Kayaş-2 fideri çıkışlı, Kayaş-2 IM beslemeli, Asu Kabin'den enerji alan, TAB359 kodlu TR-4898(ö) 80. Yıl EML. (630kVA) kodlu trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021


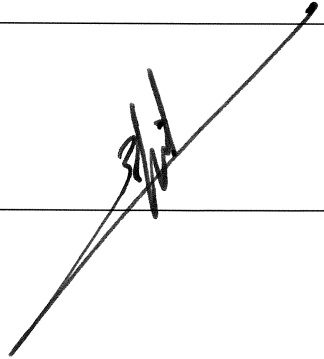
Komisyon No : 2021/2

8.	Başvuru Tarihi:	24.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Reysaş Gyo. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	Reysaş Saray-1 GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli, K.Kazan İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Eryaman TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	800 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Eryaman TM TR-A Susuz 1-2 fideri çıkışlı, Ansa IM beslemeli, Pelka KÖK'den enerji alan, TAS175 kodlu Reysaş trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021


Komisyon No : 2021/2

9.	Başvuru Tarihi:	31.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Sem-As Gıda Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	Sem-As GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli, K.Kazan İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	270 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Kazan TM TR-A Dsi fideri çıkışlı, KÖK4002 kodlu DSİ KÖK beslemeli, TBA528 kodlu TR-41482ö Sem-As Gıda trafo postasının tevsii edilmesine müteakip yeni tesis edilecek trafonun AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

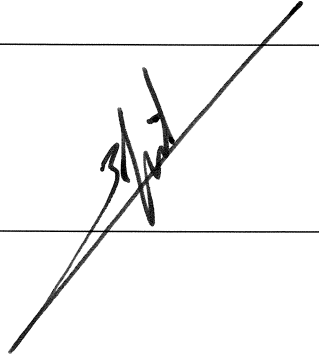
Komisyon No : 2021/2

10.	Başvuru Tarihi:	29.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Sistema Grup Mobilya San. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Adore GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Gölbaşı İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Gölbaşı TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	880 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Gölbaşı TM TR-A Yağlıpınar-1 fideri çıkışlı, Karaoğlan KÖK, Beynam DM beslemeli, Uydu DM'den enerji alan, Sisteme Grup Mobilya trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

Komisyon No : 2021/2

11.	Başvuru Tarihi:	28.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Mapa Mobilya Ve Aksesuar Paz. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	İkea Ankara GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli, Mamak İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	İmrahor TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	475,6 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV İmrahor TM TR-B Yıldız-2 fideri çıkışlı, BAA341 kodlu TR-6224 Nata Vega AVM DM beslemeli, TAA469 kodlu TR-5762 Nata Vega trafo postalarının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

Komisyon No : 2021/2

12.	Başvuru Tarihi:	31.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Özdemirler Nakliyat İnşaat Ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Özdemirler GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Beypazarı İlçesi 101 Ada 1 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Beypazarı TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	60 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Üretim tesisinin beslemesi için; santralin 154/34,5 kV Beypazarı TM (TR-A) F-3(Karaşar) fideri çıkışlı, Karacaören KÖK beslemeli TAD 268 kodlu(Özdemirler TR-100kVA) AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021


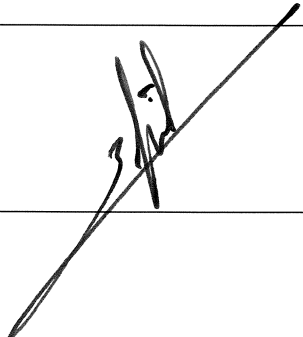
Komisyon No : 2021/2

13.	Başvuru Tarihi:	29.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Sultan Çalışkan
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	Sultan Çalışkan GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Kırıkkale İli, Çelebi İlçesi 102 Ada 18 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Hacılar TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	11,45 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Üretim tesisinin beslemesi için; santralin 154/34,5 kV Hacılar TM Hacılar DM-1 fideri çıkışlı, Hacılar DM, Hasandede KÖK, Keskin DM, İğdebeli KÖK, Çelebi KÖK beslemeli Sultan Çalışkan TR AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

Komisyon No : 2021/2

14.	Başvuru Tarihi:	06.11.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Türem Tarım Hayvancılık Ve Tic. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Türem GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Çubuk İlçesi 110 Ada 10 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Esenboğa TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	250 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Akyurt TM TR-B F-7 fideri çıkışlı, Sönlü DM, TR-1, Çubuk DM, Sanayi KÖK, A.Çavundur KÖK Tahtayazı fideri beslemeli 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'dan bransman alan, 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'ya irtibatlı mevcut TBF238 kodlu Türem Tavukçuluk trafosu(400 kVA) AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; Türem Tavukçuluk trafosu mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN		Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		
		Armağan AKGÜL BAŞKENT TEDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

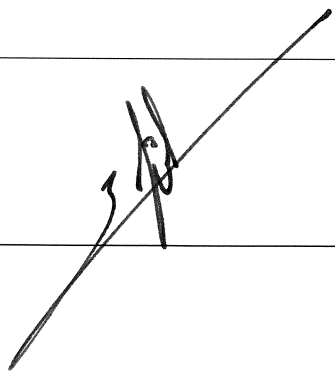
Komisyon No : 2021/2

15.	Başvuru Tarihi:	31.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Vimpi Vizkoz Mayi Pompaları İmalatı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Vimpi GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Sincan İlçesi 430 Ada 20 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	150 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Sincan TM (TR-A) F-2 fideri çıkışlı, TR196 TR189 fideri beslemeli TAV431 kodlu Vimpi trafosu (400 kVA) AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası TAV431 trafo postasının mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır	
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkey TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.02.2021

Komisyon No : 2021/2

16.	Başvuru Tarihi:	16.12.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	SM Mısırlıoğlu İnş. Müh. Hafr. Çel. Konst. Pref. Eml. Mak. San Ve Tic. Ltd. Şti.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	SM Mısırlıoğlu GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Kahramankazan İlçesi 3533 Ada 5 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	3x100 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Yönetmelik 7. Maddesi 7. Fıkrasında" Bağlantı noktasındaki trafo merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil hattının geçici kabulü yapılmamış ise bu Yönetmelik kapsamında başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir." hükmü gereği tesislerin bağlanacağı nokta dağıtım trafosu olacağı için trafo tesisinin yapımından önce lisanssız başvurusu olumlu olarak değerlendirilememektedir.	
	H Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık