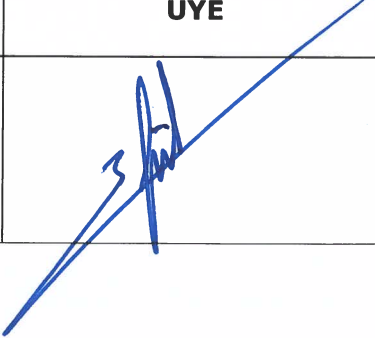
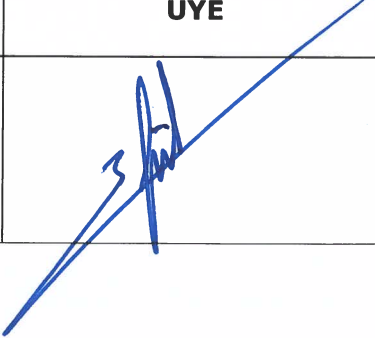
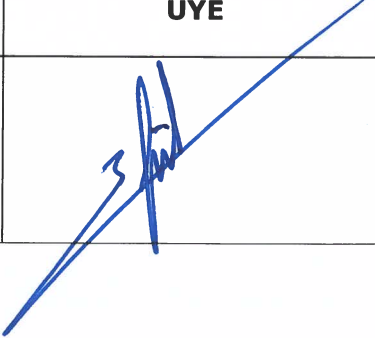


Toplantı Tarihi : 16.08.2021




Komisyon No : 2021/8

**LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2021/8**

1.	Başvuru Tarihi:	29.06.2021						
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI						
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	GÖLBAŞI ARAZİ GES						
	Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çerkezhöyük Mahallesi 125016 Ada 27 Parsel						
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	GÖLBAŞI TM						
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	5000 KW						
	Santralin Uygulama Yeri:	ARAZİ						
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu						
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, yeterli sayıda trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu ve 1 adet boş hücre yeri, 1 adet üretim(otop.) giriş, 1 adet kesicili çıkış, ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası tesis edilmelidir. Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; KÖK binasının 154/34,5kV Gölbaşı TM TR-A F-2 fideri çıkışlı Gölbaşı DM, Mogan DM, Hacılar DM, Ballık DM beslemeli, Ballık DM Bayraklı çıkışlı TDC240 MİT Müsteşarlığı trafosunu besleyen 3x1x3/0 (Pigeon) iletken tertipli ENH'nın uygun noktasından 3x1x95 mm² XLPE muadili 3x1x150 mm² AL kablolarla saplama şeklinde irtibatlanmalıdır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo binası KÖK binası kesicili çıkış hücresinden santral sahasına tesis edilecek 3x1x3/0 (Pigeon) iletken tertipli ENH'nın irtibat yapılarak enerjilendirilecektir. KÖK/DM giriş çıkışları 3x1x95 mm² XLPE muadili 3x1x150 mm² AL kablolarla sağlanacaktır. Bağlantı noktası; üretim tesisi trafo binası giriş uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.								
<table><tr><td>Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN</td><td>Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE</td><td>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE			
Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE						
								

Toplantı Tarihi : 16.08.2021


Komisyon No : 2021/8

2.	Başvuru Tarihi:	30.06.2021						
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	ENDER MÜHENDİSLİK İNŞ. VE TİC. A.Ş.						
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	ENDER GES						
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi 43443 Ada 1 Parsel						
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	KAZAN TM						
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	1000 kW						
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI						
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (Çağrı mektubu Öncesi Sözleşme Gücü kontrol edilecektir)*						
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/31,5 kV Kazan TM TR-B F-2 fideri çıkışlı, Akıncı DM, Gimat DM, Yeni Keresteciler DM, Dempa DM beslemeli, BAB339 kodlu KÖK4024 Dempa KÖK'den enerji alan, TAV345 kodlu TR-40201 Ender Mühendislik trafo postasının AG Pano/Sdk çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; Ender Mühendislik trafo postasının mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. *Tüketim aboneliği çift terimli tarifeye geçildiği beyan edilmiş olup sözleşme gücü çağrı mektubu öncesi yeniden kontrol edilecektir.								
<table><tr><td>Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN</td><td>Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE</td><td>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE			
Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE						
								

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.08.2021

Komisyon No : 2021/8

3.	Başvuru Tarihi:	18.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	FAF VANA SAN. VE TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	FAF VANA GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kazan İlçesi, Fatih Mahallesi, 220838 Ada 1 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	KAZAN TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	396 KW
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM (TR-A) F-8 fideri çıkışlı, AYM TR, TR-13, TAD383, TR-4, TAD516 (TR-2), BAA275 (TR-1) beslemeli, Örencik KÖK'den enerji alan TGJ485 kodlu FAF Vana (400 kVA) trafo postası AG Pano/SDK çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; FAF Vana trafo postası mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.08.2021



Komisyon No : 2021/8

4.	Başvuru Tarihi:	05.07.2021						
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	ÖZAYDIN NAKLİYAT İNŞ. TUR. PET. ÜRÜ. VE GIDA ÜR. DAY. TÜK. LTD. ŞTİ.						
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	ASSE GES						
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Hasanoğlan-Bahçelievler Mahallesi 1233 Ada 3 Parsel						
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	BAŞTAŞ TM						
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	400 kW						
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI						
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu (Çağrı mektubu Öncesi Sözleşme Gücü kontrol edilecektir)*						
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/31,5 kV Baştaş TM TR-B F-14(Asu) fideri çıkışlı, Hasanoğlan DM beslemeli, TFP749 kodlu Özaydın Nakliyat trafo postasının AG Pano/Sdk çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; Özaydın Nakliyat trafo postasının mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. *Tüketim aboneliği çift terimli tarifeye geçildiği beyan edilmiş olup sözleşme gücü çağrı mektubu öncesi yeniden kontrol edilecektir.								
<table><tr><td>Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN</td><td>Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE</td><td>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE			
Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE						
								

Genelle Açık

Toplantı Tarihi : 16.08.2021


Komisyon No : 2021/8

5.	Başvuru Tarihi:	15.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	HÜSEYİN UYSAL SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİMİ İNŞ. MALZ. NAKL. PET. HAYV. HAZIR BETON İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisanssız Üretim Tesis Adı:	BEYKARSU ÇATI GES
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Karaşar Köyü, 214 Ada 1 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	BEYPAZARI TM
	Lisanssız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	220 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Beypazarı TM TR-A F-3 (Karaşar) fideri çıkışı, BAB386 kodlu KÖK2013 Karaşar KÖK beslemeli, TAV077 kodlu Beykar Su (100 kVA) trafo postasının AG Pano/SDK çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; Beykar Su trafo postası mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.08.2021



Komisyon No : 2021/8

6.	Başvuru Tarihi:	30.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİC. VE SAN. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	SARAY MATBAA GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar-İmar Mahallesi 1646 Ada 9 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Esenboğa TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	960 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	ÇATI
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 kV Esenboğa TM TR-A F-16 fideri çıkışlı, Altınova DM, Aselsan Doğan KÖK, Güleç Kabin, Kahramanlar KÖK beslemeli, TBD421 kodlu Saray Matbaa KÖK'den enerji alan mevcut Saray Matbaacılık trafo postalarının AG Pano/SDK çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; Saray Matbaacılık trafo postası mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık


Toplantı Tarihi : 16.08.2021

Komisyon No : 2021/8

7.	Başvuru Tarihi:	25.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	KOÇ ÇAYYOLU PETROL VE PETROL ÜRN. İNŞ. OTO. TURZ. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	KOÇ ALACAATLI PETROL GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Çankaya İlçesi Alacaatlı Mahallesi 29678 Ada 1 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	ÜMİTKÖY TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	33 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Ümitköy TM (TR-A) F-13 fideri çıkışlı, Yaşamkent DM-1, Sukent DM beslemeli, TBER44 Türkkonut Bulvarı Shell Benzinlik Arkası 1600 KVA-Modüler trafo postaları AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; yapı giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.08.2021
Komisyon No : 2021/8

8.	Başvuru Tarihi:	10.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	OSCAR MAKİNE İNŞAAT SAN. VE DİŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	TERAS GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Çankaya İlçesi, İlkadım Mahallesi 15285 Ada 1 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	YILDIZ TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	9,9 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Yıldız TM (TR-B) F-6 fideri çıkışlı, Yıldız IM, Ayrancı IM beslemeli, TAF105 kodlu TR2860 Vadi-6 trafo postası AG pano/Sdk çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; yapı giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.08.2021


Komisyon No : 2021/8

9.	Başvuru Tarihi:	23.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	HAVELSAN HAVA ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	HAVELSAN KOJEN
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Çankaya İlçesi M.Kemal Mahallesi 27584 Ada 1-2 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	ÜMITKÖY TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	50 kWe
	Santralin Uygulama Yeri:	Bina İçi
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Ümitköy TM (TR-A) F-2 Mesa fideri çıkışlı, Mesa DM, Çavundur DM beslemeli, BAA206 kodlu KÖK-516 Havelsan önü kabinden enerji alan Havelsan trafo postaları AG pano/Sdk çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; Havelsan trafo postası mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

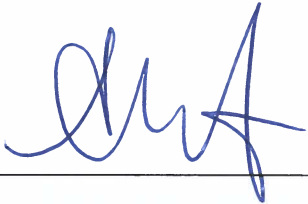

Toplantı Tarihi : 16.08.2021

Komisyon No : 2021/8

10.	Başvuru Tarihi:	10.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	AYDIN CÖMERT
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	AYDIN CÖMERT GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi 7622 Ada 11 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sanayi TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	28,5 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Sanayi TM (TR-A) F-2 fideri çıkışlı, Ergazi DM, Silo DM beslemeli, TAD835 TR-5296 Tiko B Gimat 1 CD. No:19 Timko İş Merkezi (1000 KVA) trafo postası AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; yapı giriş noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.08.2021
Komisyon No : 2021/8

11.	Başvuru Tarihi:	30.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	BATIKENT PAZAR YERİ GES
	Lisansız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 16245 Ada 1 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	MACUNKÖY TM
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	1320 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisansız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, yeterli sayıda trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu ve 1 adet boş hücre yeri, 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet motorlu yük ayırıcılı çıkış, 1 adet üretim(otop.) çıkış, ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası tesis edilmelidir. Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için ; KÖK binasının 154/34,5 kV Macunköy TM (TR-B) F-2 fideri çıkışlı, Tevzi 5 DM F-12 fideri beslemeli, 3x1x95 mm2 kablolarla girdi çıktı şeklinde irtibatlanmalıdır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo binası KÖK binası kesicili çıkış hücresinden santral sahasına tesis edilecek 3x1x95 mm2 yada eşleniği 150 mm2 AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecektir. Bağlantı noktası; üretim tesisi trafo binası giriş uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.08.2021
Komisyon No : 2021/8

12.	Başvuru Tarihi:	30.06.2021						
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
	Lisansız Üretim Tesis Adı:	YAKACIK PAZAR YERİ GES						
	Lisanssız Üretim Tesis İli/İlçesi	Ankara İli Yenimahalle İlçesi YAKACIK İMAR Mahallesi 44185 Ada 1 Parsel						
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	OVACIK TM						
	Lisansız Üretim Tesis Kurulu Gücü:	880 kW						
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı						
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu						
Lisanssız Üretim Tesis Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, yeterli sayıda trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu ve 1 adet boş hücre yeri, 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet motorlu yük ayırıcılı çıkış, 1 adet üretim(otop.) çıkış, ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası tesis edilmelidir. Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için ; KÖK binasının 154/34,5 kV Ovacık TM (TR-A) F-11 fideri çıkışlı, Alüminyumcular DM, Yakacık DM, Hurdacılar DM Yakacık Fideri beslemeli,TDV475 ile TDV477 arasındaki 3x1x150 mm2 AL kablolarla girdi çıktı şeklinde irtibatlanmalıdır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo binası KÖK binası kesicili çıkış hücresinden santral sahasına tesis edilecek 3x1x95 mm2 yada eşleniği 150 mm2 AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecektir. Bağlantı noktası; üretim tesisi trafo binası giriş uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.								
<table><tr><td>Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN</td><td>Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE</td><td>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE			
Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE						
								

Genele Açık

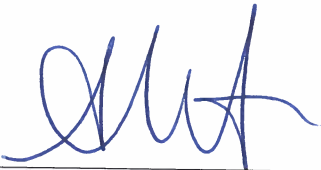

Toplantı Tarihi : 16.08.2021
Komisyon No : 2021/8

13.	Başvuru Tarihi:	30.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	PARK VE BAHÇELER MÜD. GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Yenimahalle İlçesi Yakacık İmar 44323 Ada 3 Parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	OVACIK TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	1040 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, yeterli sayıda trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu ve 1 adet boş hücre yeri, 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet motorlu yük ayırıcılı çıkış, 1 adet üretim(otop.) çıkış, ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası tesis edilmelidir. Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için ; KÖK binasının 154/34,5 kV Ovacık TM (TR-A) F-11 fideri çıkışlı, Alüminyumcular DM, Yakacık DM, Hurdacılar DM Yakacık Fideri beslemeli, TAC179 ile TDV181 trafolar arasındaki 3x1x150 mm2 kablolarla girdi-çıkış şeklinde irtibatlanmalıdır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo binası KÖK binası kesicili çıkış hücresinden santral sahasına tesis edilecek 3x1x95 mm2 yada eşleniği 150 mm2 AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecektir. Bağlantı noktası; üretim tesisi trafo binası giriş uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.	
	Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE	
		
		

Genelle Açık


Toplantı Tarihi : 16.08.2021

Komisyon No : 2021/8

14.	Başvuru Tarihi:	30.06.2021
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	ERGAZİ PAZAR YERİ GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 64894 ada 1 parsel
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	SANAYİ TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	770 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, yeterli sayıda trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu ve 1 adet boş hücre yeri, 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet motorlu yük ayırıcılı çıkış, 1 adet üretim(otop.) çıkış, ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası tesis edilmelidir. Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için ; KÖK binasının 154/34,5 kV Sanayi TM (TR-A) F-2 fideri çıkışlı, Tevzi 1 DM, Tevzi 2 DM, F-02 Fideri beslemeli, TAC998 ile TAC 999 trafoları arasındaki 3x1x95 mm2 kablolarla girdi çıktı şeklinde irtibatlanmalıdır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo binası KÖK binası kesicili çıkış hücresinden santral sahasına tesis edilecek 3x1x95 mm2 yada eşleniği 150 mm2 AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecektir. Bağlantı noktası; üretim tesisi trafo binası giriş uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN		Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE
		
		Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 16.08.2021
Komisyon No : 2021/8

15. Başvuru Tarihi:	30.06.2021	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	BATI SİTESİ PAZAR YERİ GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli Yenimahalle İlçesi Gayret Mahallesi 64894 Ada 1 Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	SANAYİ TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	770 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet ölçü, yeterli sayıda trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu ve 1 adet boş hücre yeri, 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet motorlu yük ayırıcılı çıkış, 1 adet üretim(otop.) çıkış, ve 1 adet iç ihtiyaç hücreli KÖK binası tesis edilmelidir. Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için ; KÖK binasının 154/34,5 kV Sanayi TM (TR-A) F-2 fideri çıkışlı, Tevzi 1 DM, Tevzi 2 DM, F-02 Fideri beslemeli, TAC975 ile TAC 976 trafoları arasındaki 3x1x95 mm2 kablolarla girdi çıktı şeklinde irtibatlanmalıdır. Üretim tesisine ait 34,5/0,4 kV trafo binası KÖK binası kesicili çıkış hücresinden santral sahasına tesis edilecek 3x1x95 mm2 yada eşleniği 150 mm2 AL kablolarla irtibat yapılarak enerjilendirilecektir. Bağlantı noktası; üretim tesisi trafo binası giriş uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Mehmet ARSLAN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık